警報が鳴ったときは？

火災のとき

大声で周りに火災を知らせ、
119番通報をしましょう。
可能なら消火を行なってください。
消火が難しい場合は
速やかに避難して下さい。

火災ではないとき

火災以外の湯気や煙などを感知して警報が鳴ったときは、警報停止ボタンを押す、ひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは、室内の換気をすると警報音は止まり通常の状態に戻ります。

日頃の点検

①業者による点検は必要ありませんが、定期的に点検ボタンなどで自ら点検やお手入れを行いましょう。(点検の目安は取扱説明書を確認しましょう。)
②電池交換の時期は、ピッ…ピッ…と音がなったり、ランプが点滅して機器が電池交換を知らせます。設置年月日を本体に明記するとともに、取扱説明書で確認しておきましょう。
③以下の場合には、作動テストを行ってください。

※作動テストは、「引きひも」または「警報停止(テスト)ボタン」で行います。

1. 初めて取り付けたとき
2. 電池交換を行ったとき
3. 清掃等のお手入れを行ったとき
4. 取り付け場所を変更したとき
5. 3日以上、留守にしたとき

※ 異常がある場合は、お買い上げの販売店またはメーカーのお客様相談室等に相談してください。
※ 転倒や落下などの危険が伴いますので、安定した足場を確保して、作業を安全に行ってください。

故障や電池切れが疑われるとき…

電池式のもので、「ピッ、電池切れです」というような音が鳴る場合は電池を新しいものに交換してください。「ピッピッピッ」と一定の間隔で鳴る場合は機器の異常です。説明書を見てもわからない場合は、お求めになった住宅用火災警報器のメーカーに問い合わせましょう。

●住宅用火災警報器に関するお問い合わせ先●

●消防局予防課	025-223-9233	●北消防署	025-387-0119	●東消防署	025-275-9111
●中央消防署	025-223-7334	●江南消防署	025-381-2327	●秋葉消防署	0250-22-0175
●南消防署	025-372-0119	●西消防署	025-262-2119	●西蒲消防署	0256-72-3309

●住宅用火災警報器相談室 0120-565-911(フリーダイヤル)

新潟市消防局・新潟市防火連合協議会・新潟市防火管理者連合協議会

住宅用火災警報器 設置はお済みですか？

平成23年6月から全ての住宅に設置が必要になりました。
未設置のご家庭は早急に設置を!!

新潟市消防局
マスコットキャラクター
「消太くん」

設置場所

●必ず設置が必要
❶全ての寝室
❷2階以上の階に寝室がある場合は、階段にも設置が必要

煙を感知する方式の警報器の設置が必要です！

●設置推奨
火を扱うことの多い台所などにも設置しましょう。

熱を感知する方式の警報器を設置しましょう

取付について

お近くのホームセンター、電気店等でお買い求めください。
資格など必要なく、どなたでもドライバー1本で取付けできます。
高齢者で1人暮らしの方などを対象に消防署で取り付けサポートを行っています。
取り付けサポートや設置場所については、裏面のお問い合わせ先の各消防署にお問い合わせください。

●新潟市における火災による死者の状況(H18～H24年中)●

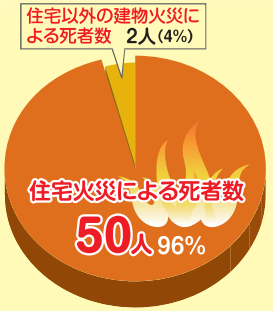

建物火災の死者数

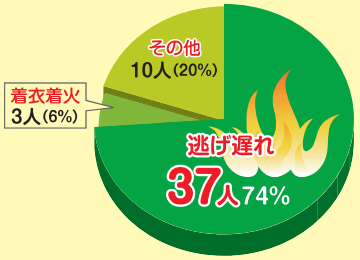

住宅火災死者発生原因別内訳

住宅用火災警報器の設置により大事に至らなかった事例

新潟市消防局
マスコットキャラクター
「消太くん」

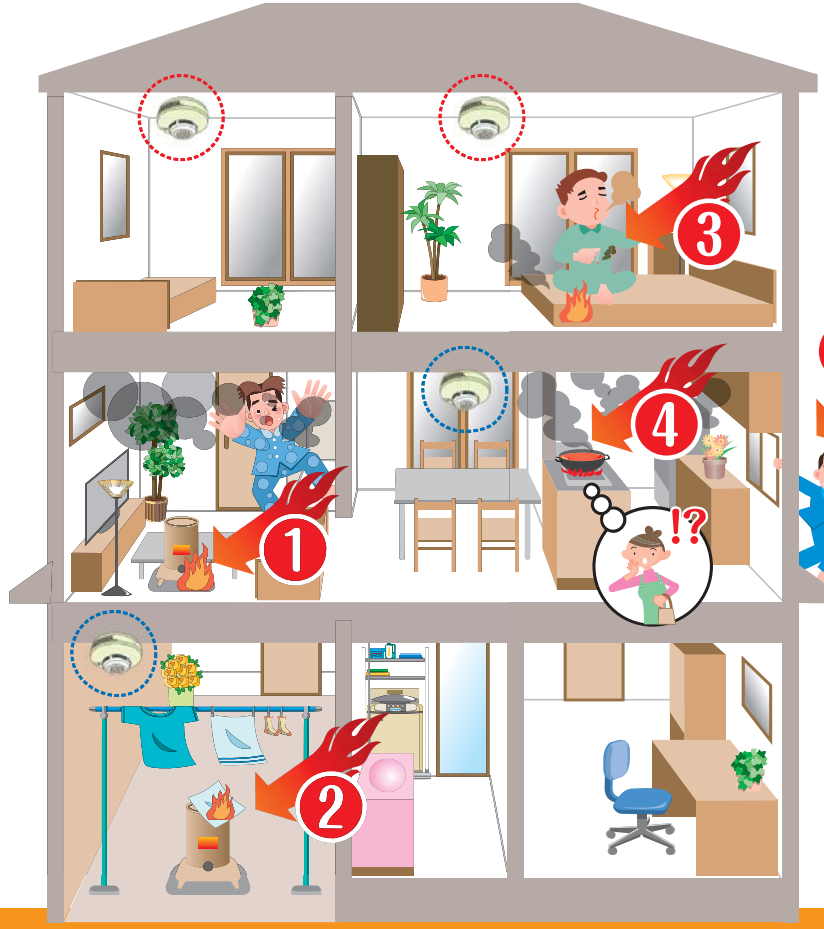

事例 1

3階で就寝中、寝室の警報器（連動型）が鳴動したため、2階リビングへ下りたところ、部屋中が煙で充満しており暖房機から炎が見えたため、水で濡らしたタオルで消火し大事に至らなかった。

事例 2

1階物干し部屋で石油ストーブの上に洗濯物を吊るして乾燥させていたところ、警報器が鳴動。確認すると、衣服がストーブの上に落下し燃えていたため水道水で消火。大事に至らなかった。

取り付けが義務付けられているところ

取り付けをおすすめするところ

事例 3

布団の上で寝たばこをし、警報器の警報音で目が覚め、布団から煙が出ていたため、鍋に水を入れてかけて消火。大事に至らなかった。

事例 4

家人が鍋をかけたまま外出し空焚きになったが、設置していた警報器の警報音と焦げ臭いにおいに通行人が気づき、大事に至らなかった。

事例 5

2階で就寝していたところ、寝室の警報器の警報音に気付き、階段から避難しようとしたが、煙が充満していたため、ベランダから1階の屋根へ脱出し、地面へ飛び降り避難した。

警報音や音声で 住宅用火災警報器 が火災を知らせます！